

АКТ № 45-1253-16 от «29» 07 2016 г.
разграничения границ балансового разграничения сторон (далее АРГБПС)

ГУП РК «Крымэнерго», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией (Гарантирующим поставщиком),
в лице начальника Симферопольского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Бабенко О.С., действующего на основании доверенности ГУП РК «Крымэнерго» №538-Д от 31.12.2015г., с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Элюр», именуемое в дальнейшем заявителем, в лице Генерального директора Феттаева Э.Э., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансового разграничения электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансового разграничения, находятся по адресу: **Объект торговой инфраструктуры с. Школьное, ул. Мира, 26.**

Акт о технологическом присоединении от _____ № _____.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность **18,0 кВт**;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов составляет **нет кВА**.


Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ТШ № б/н (принята на баланс как бесхозная)	ТШ № б/н (принята на баланс как бесхозная)	ТШ № б/н (принята на баланс как бесхозная)	0,4	18,0	нет	3

У сторон на границе балансового разграничения находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ТШ-б/н (принята на баланс как бесхозная)	Отходящая от болтовых соединений группы ПН-2 в ТШ № б/н (принята на баланс как бесхозная) до ВРУ (АВВГ 4Х16 L=0,10 км), ВРУ с системой учета; технологические сети объекта потребителя Р-1 в РУ-0,4кВ ТП-1253 в сторону ВРУ-0,4кВ; ВРУ-0,4кВ с системами учета; ЛЭП-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ до щита учета; щит учета с системой учета; технологические сети объекта

Границы балансового разграничения сторон установлены:
На зажимах отходящего кабеля в ТШ-б/н (принята на баланс как бесхозная) от группы ПН-2 в сторону потребителя
 Схематично границы балансового разграничения сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок потребителя.

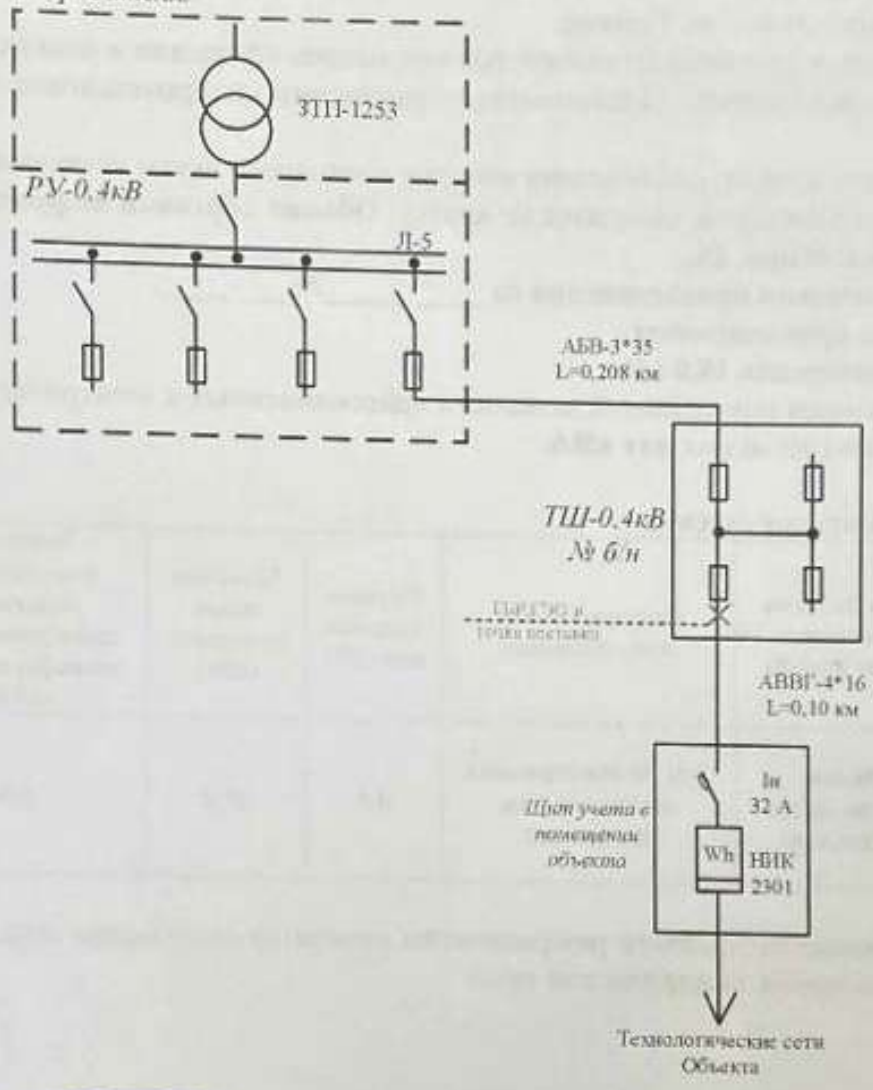

Прочее: лист №2 не требуется

Подписи сторон
 Начальник Симферопольского РЭС
 ГУИ РК «Крымэнерго»
 Бабенко О.С.
 (должность, Ф.И.О., подпись)
 М.П.

Генеральный директор ООО «Элор»
 Феттаев Э.Э.
 (должность, Ф.И.О., подпись)
 М.П.

Инженер ППТ Самкова А.В.