

АКТ № 45/992/20/17 от «10» 10. 2017 г.
разграничения границ балансовой принадлежности сторон (далее АРГБПС)
(Увеличение существующей мощности)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»
(далее ГУП РК «Крымэнерго»), именуемое в дальнейшем Сетевой организацией
(Гарантирующим поставщиком),
в лице **начальника Симферопольского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Бабенко О.С.,**
действующего на основании **доверенности ГУП РК «Крымэнерго» №079-Д от 09.01.2017г.,**
с одной стороны,
и **Жукова Наталья Александровна,**
именуемый в дальнейшем заявителем, в лице **Жуковой Н.А.,**
действующего на основании **Паспорта,**
с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий
акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы
балансовой принадлежности, находятся по адресу: **с.Пионерское, ул. Октябрьская, д. №11А**
(90:12:040902:246).

Акт о технологическом присоединении от **10.10.2017г. №45/992/20/17.**

Характеристики присоединения:

максимальная мощность **15,0 кВт;**

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети
трансформаторов составляет **нет кВА.**

Перечень точек присоединения:


Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	тарифный уровень напряжения	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ТП-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 оп. №10	ПС «Доброе» ТП-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 оп. №10	ТП-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 оп. №10	0,38	15,0	Н.Н.	нет	III

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие
технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации. ГУП РК «Крымэнерго»	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
опора №10 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 Симферопольский РЭС	ответвление (СИП 4x16 L=24м) от опоры №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-20 до вводно-учетного устройства объекта с прибором учета и внутренние сети-абонента

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
На контактных зажимах ответвления 0,4кВ на проводах опоры №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-20 в сторону потребителя

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединений электроустановок потребителя.

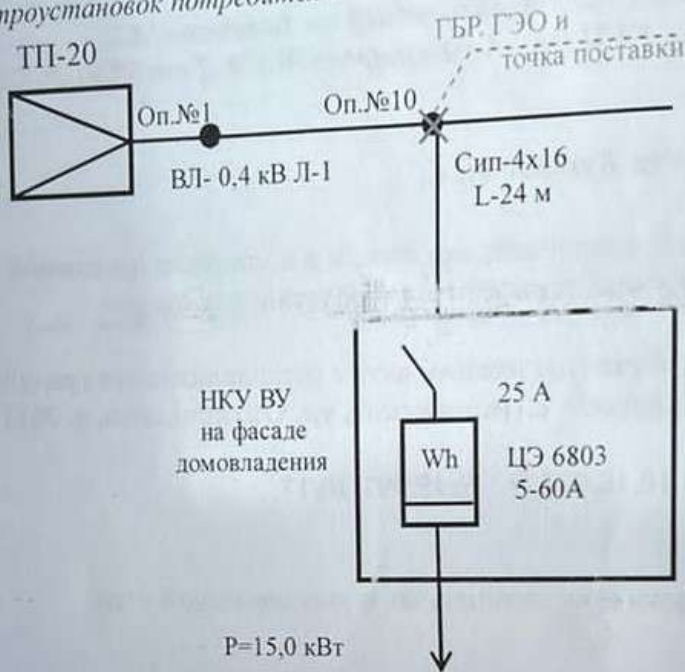

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Прочее: нет

Подписи сторон:

Начальник Симферопольского РЭС
 ГУП РК «Крымэнерго»
 (должность, Ф.И.О., подпись)
 М.П.
 Бабенко О.С.

(должность, Ф.И.О., подпись)
 М.П.
 Жукова Н.А.

Инженер ПИГ: Анисов С.Ю.