

**АКТ N 025-877-181 от « 23 » марта 2015 г.
разграничения границ балансовой принадлежности сторон**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО»
НИЖНЕГОРСКИЙ РЭС

(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем сетевой
организацией, в лице

Немлий Дениса Владимировича

(Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании доверенности №053-Д от 02.02.2015г., с одной стороны, и

(устава, доверенности, иных документов)

ИП Аметов З.Т., именуемый

(полное наименование заявителя - юридического лица, И.О. заявителя - физического лица)

в дальнейшем заявителем, в лице Аметов Зодий Талятович

(Ф.И.О. лица - представителя заявителя)

действующего на основании свидетельство, серия 23№008831895,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали
настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок
сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются
границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Лиственский с/с, тр. Краснопереконск-
Феодосия, 105км

Акт о технологическом присоединении от _____ N _____.

Характеристики присоединения: максимальная мощность 10,0 кВт; совокупная величина
номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____ кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
РУ-0,4кВ КТП-181	Л-1 КТП-181	Контактное соединение на отходящих клеммах ПН-2 Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-181	0,38	10,0	-	III

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически
соединенные элементы электрической сети:


Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ПН-2 Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-181	СИП-5нг 4x16 L=3м

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

Контактное соединение на отходящих клеммах ПН-2 Л-1 в РУ-0,4кВ КТП-181

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

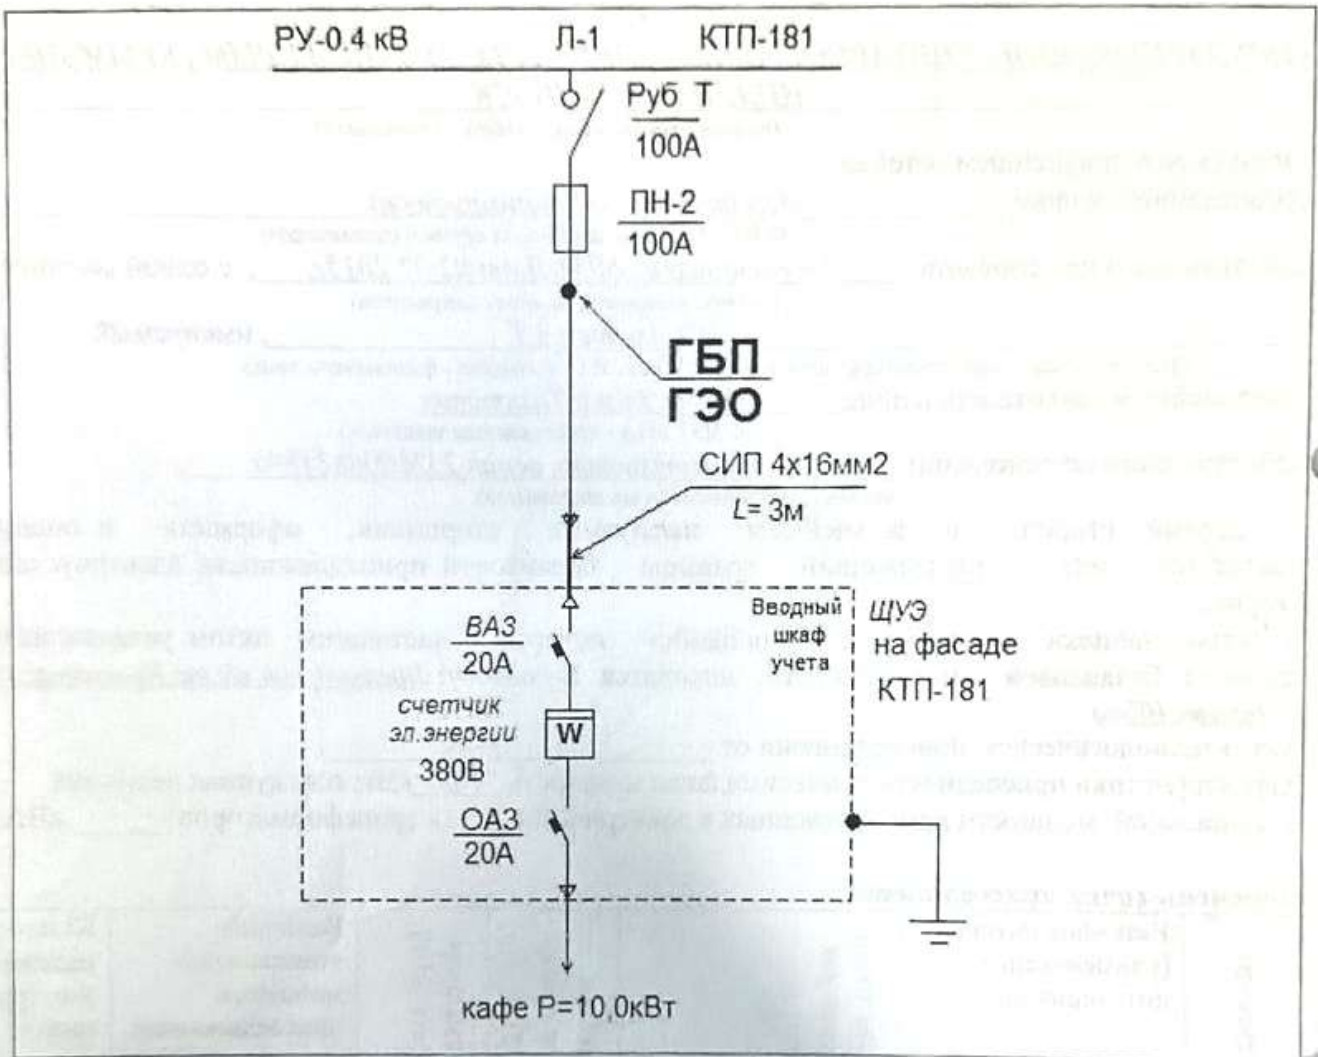

Прочее:

Подписи сторон

Начальник Нижнегорского РЭС
(должность)

(должность)

Немлюй Д.В.
Подпись (Ф.И.О.)

Аметов З.Т.
Подпись (Ф.И.О.)



М.П.